



**DEMANDE DE RACCORDEMENT ET  
D'AUTORISATION DE DEVERSEMENT AU RESEAU  
PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

A transmettre à [assainissement@cchpb.net](mailto:assainissement@cchpb.net)

**Cadre réservé à l'administration**

Réceptionné le : ..... / ..... / ..... N° affaire : ..... / ..... / .....  
N° Devis : ..... N° Ordre de service : .....  
Soldé le : .....

**Je soussigné :**

Nom et prénom : .....

*Ou*

Raison sociale .....

Représentée par : .....

Demeurant : N° : ..... Rue : .....

Code postal : ..... Commune : .....

Téléphone fixe et/ou mobile : ..... / .....

J'accepte de recevoir par courrier électronique les réponses du Service Assainissement à l'adresse électronique suivante : ..... @ .....

**Agissant en qualité de :**

Propriétaire       Locataire       Gérant       Autre : .....

**Demande l'établissement d'un branchement particulier au réseau public d'assainissement de la Communauté de Communes de la Houve du Pays Boulageois en vue de l'évacuation :**

des eaux usées domestiques       des eaux pluviales       des eaux usées non domestiques

**De :**

Maison individuelle       Immeuble collectif       Groupement d'habitations       Autre :

Nbre de logements : ..... Nbre d'habitations : .....

N° de permis de construire ou autre autorisation : .....

Les travaux de gros-œuvre ont-ils démarré ? :  OUI       NON

Si oui, depuis quand ? : .....

**Situé(e) :**

N° : ..... Rue : .....

Code postal : ..... Commune : .....

N° de section : ..... N° de parcelle(s) : .....


**Réalisé :** à une profondeur de .....mètre(s) par rapport au niveau de la rue au droit de ma propriété et situé à .....mètre(s) de la limite séparative gauche de ma propriété, comme indiqué sur plan de masse (pièce à fournir) ou le croquis ci-après.

**PIÈCES À JOINDRE**

- Le plan de situation et plan de masse de l'immeuble comportant la situation de l'égout et du branchement projeté (PCMI1 et PCMI2),

Ou

Précisez par une croix sur le trait « Limite séparative Public/Privé » le point de sortie de votre canalisation, La distance du point de sortie de votre canalisation par rapport à la limite séparative gauche,

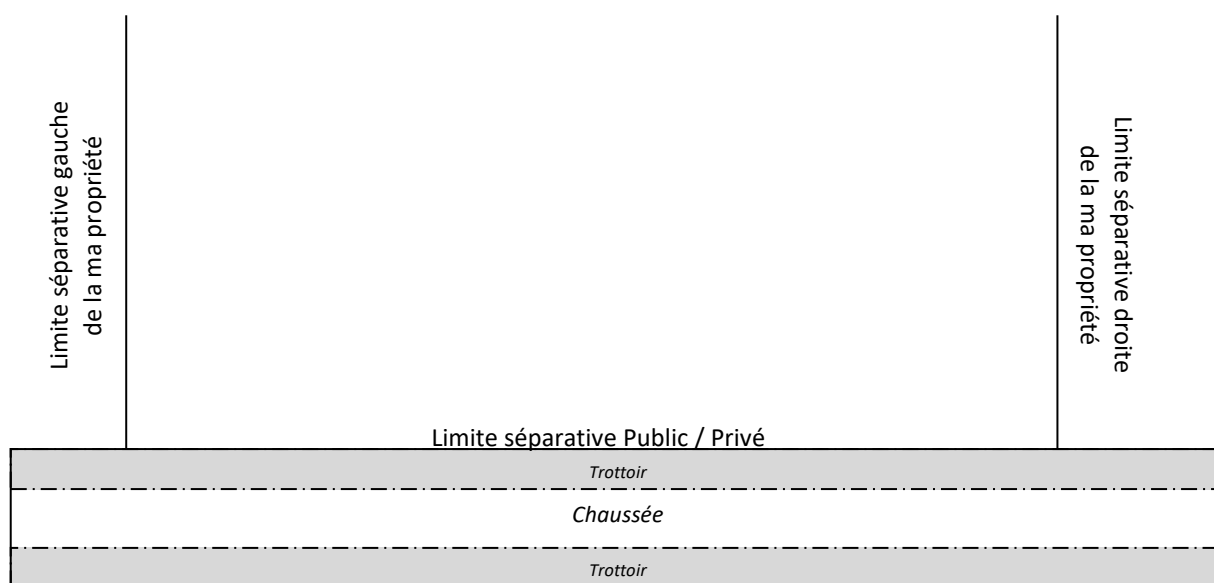

- Une coupe longitudinale de l'immeuble (PCMI3)

J'ai pris note que la profondeur du branchement et sa situation est fonction de la profondeur de la canalisation principale dont le plan de récolement est disponible auprès du Service Assainissement de la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois.

Utilisez-vous de l'eau **AUTRE** que celle distribuée par la collectivité ? :  OUI  NON

Fait à, .....

le .....

Mention manuscrite « Bon pour accord » et signature du demandeur